




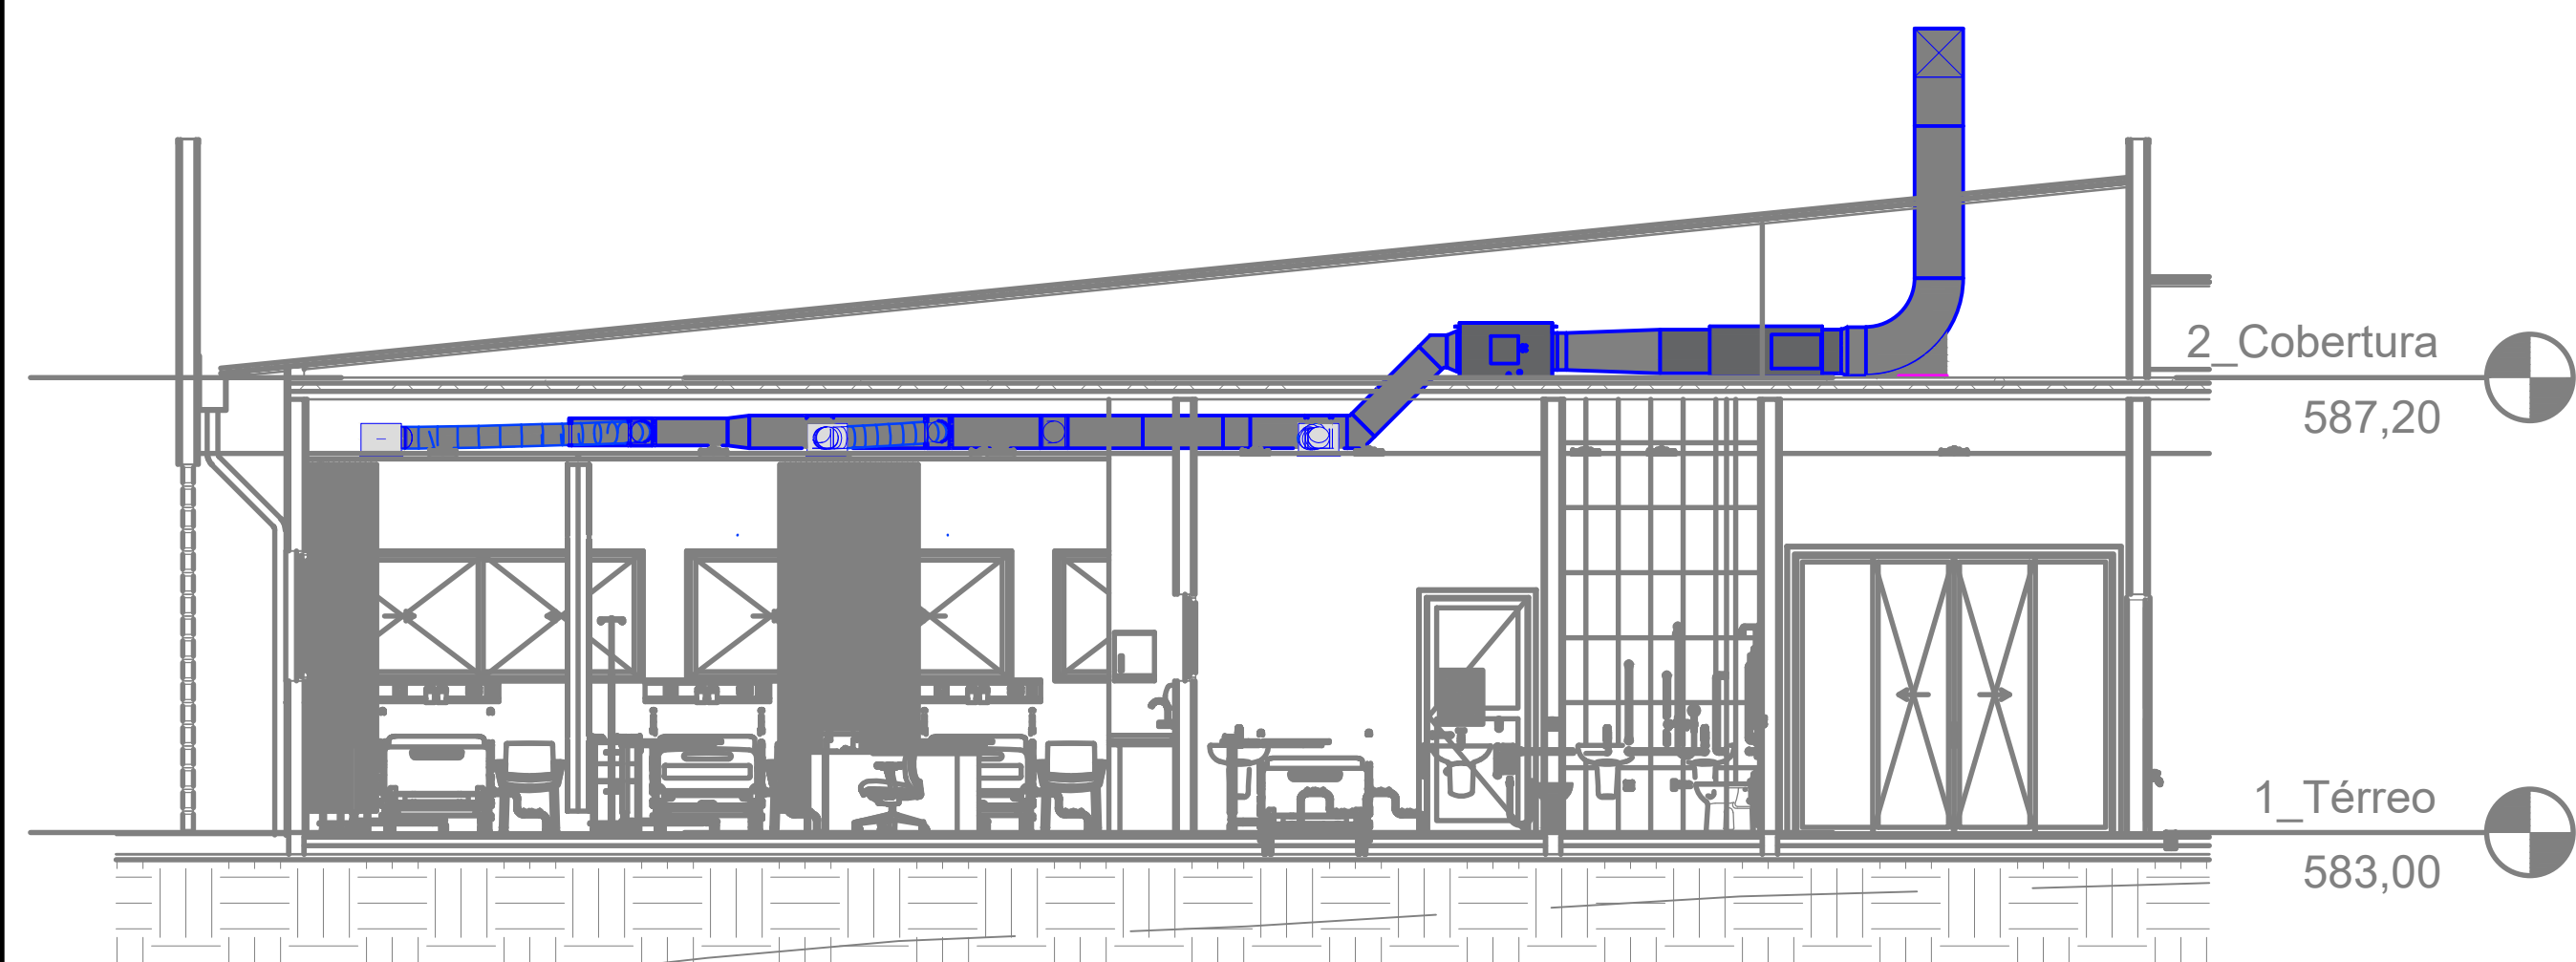




2 CORTE AA
1:100

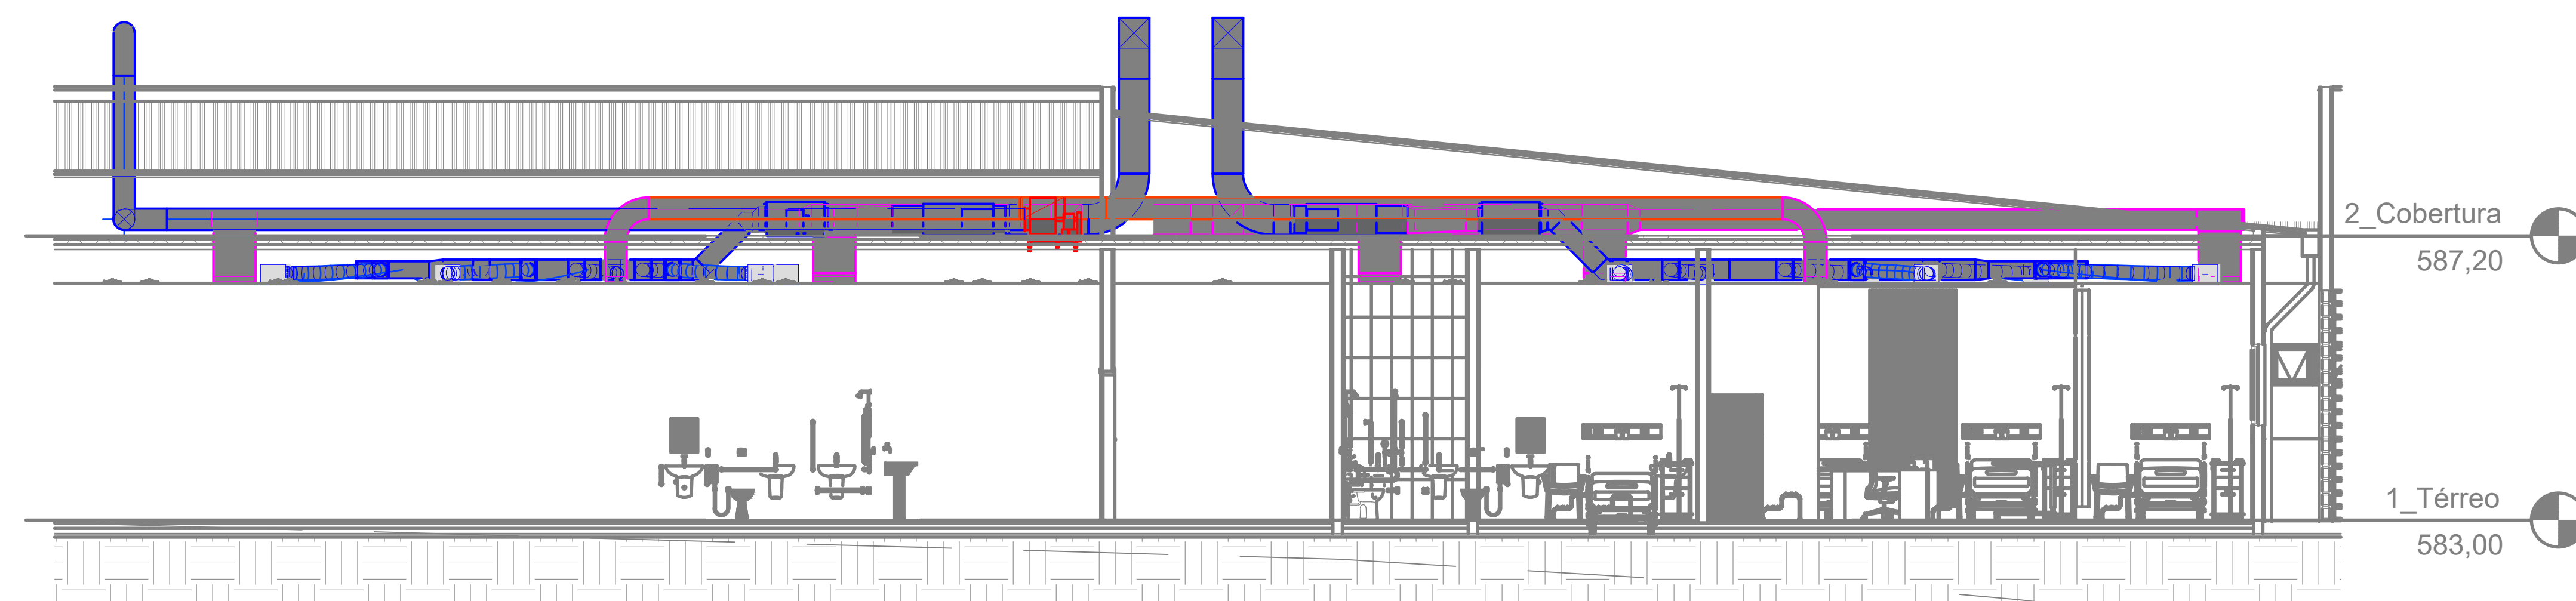

3 CORTE BB
1:100

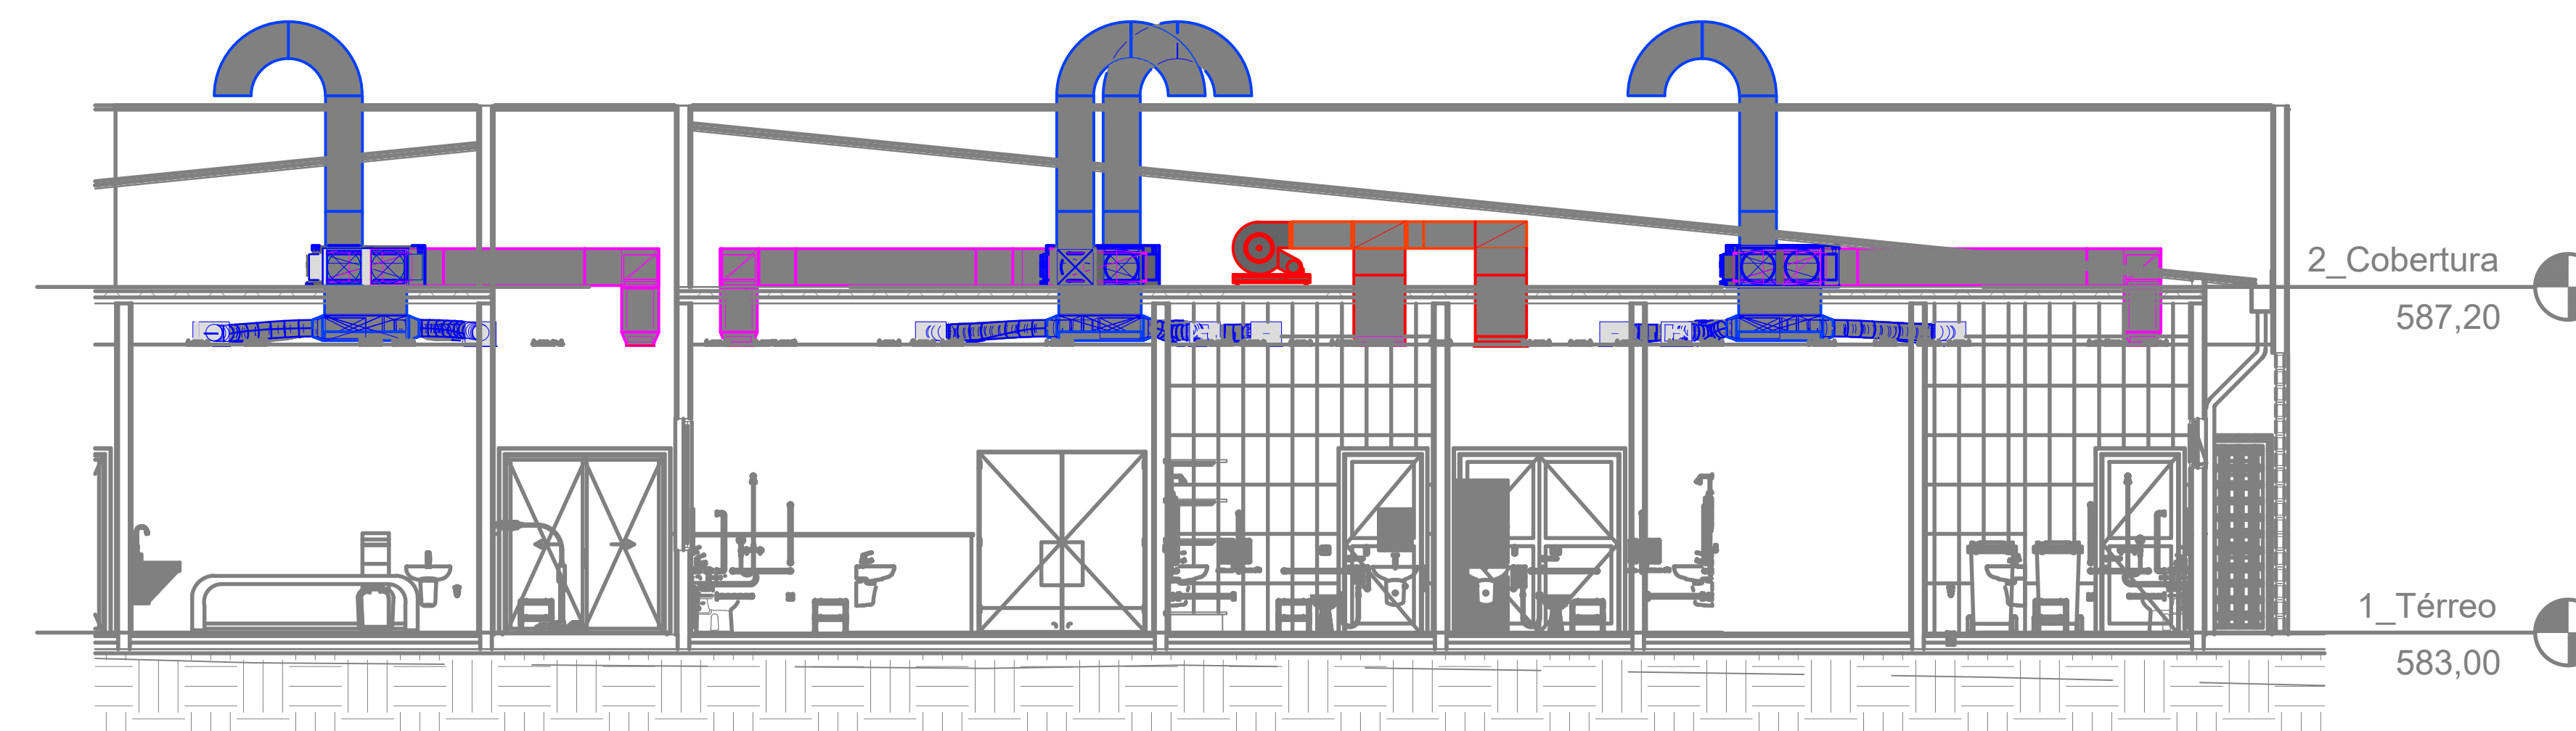

4 CORTE CC
1:100

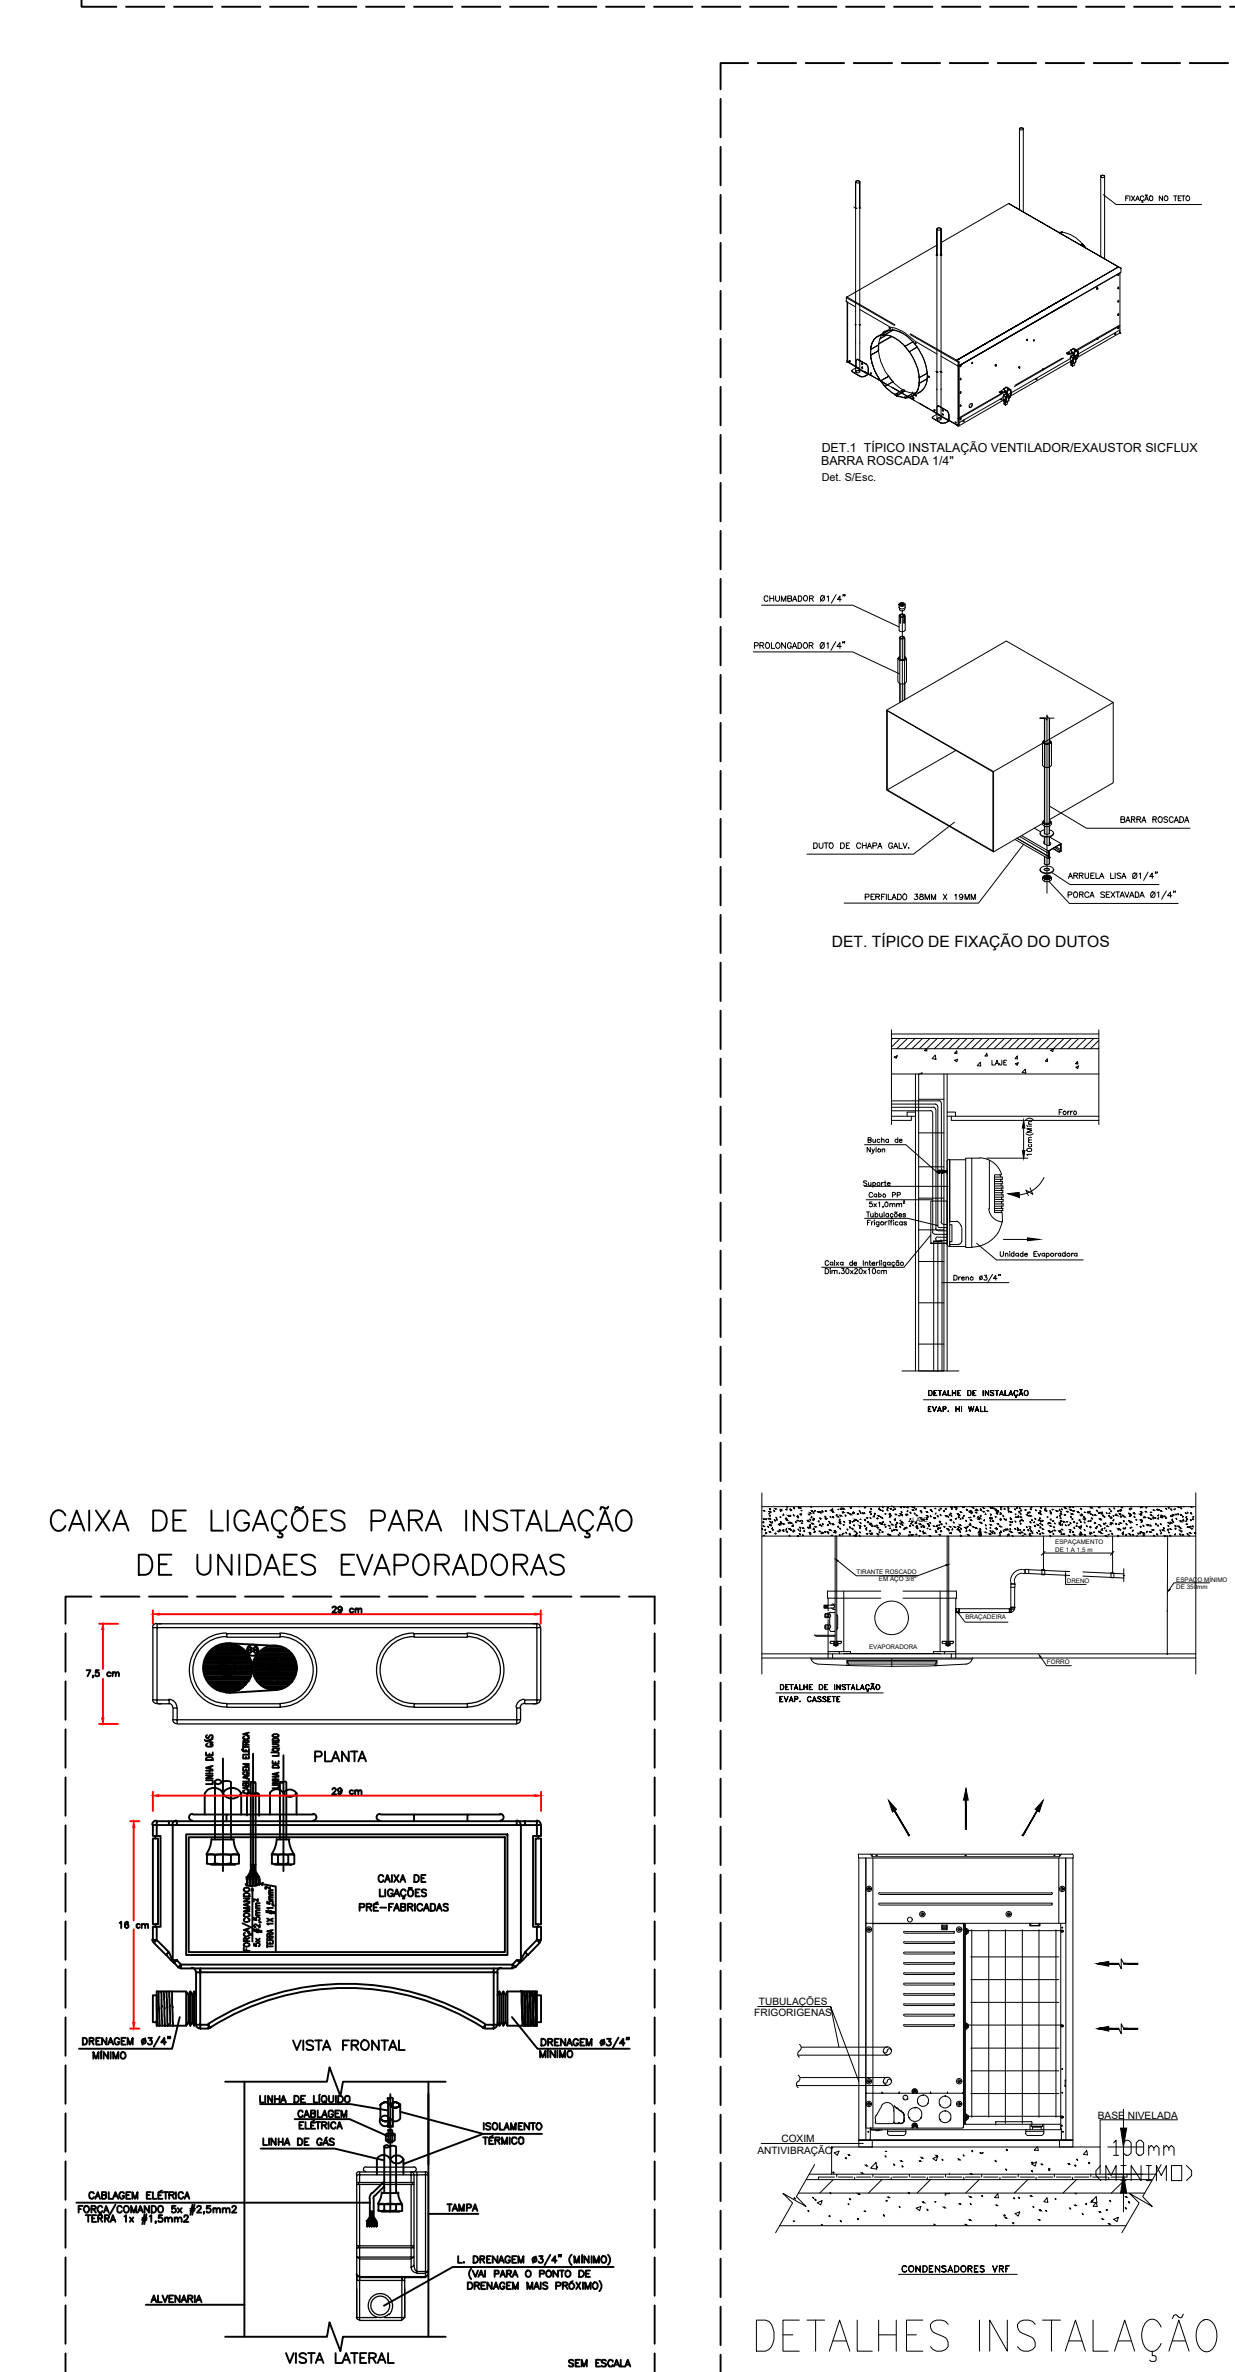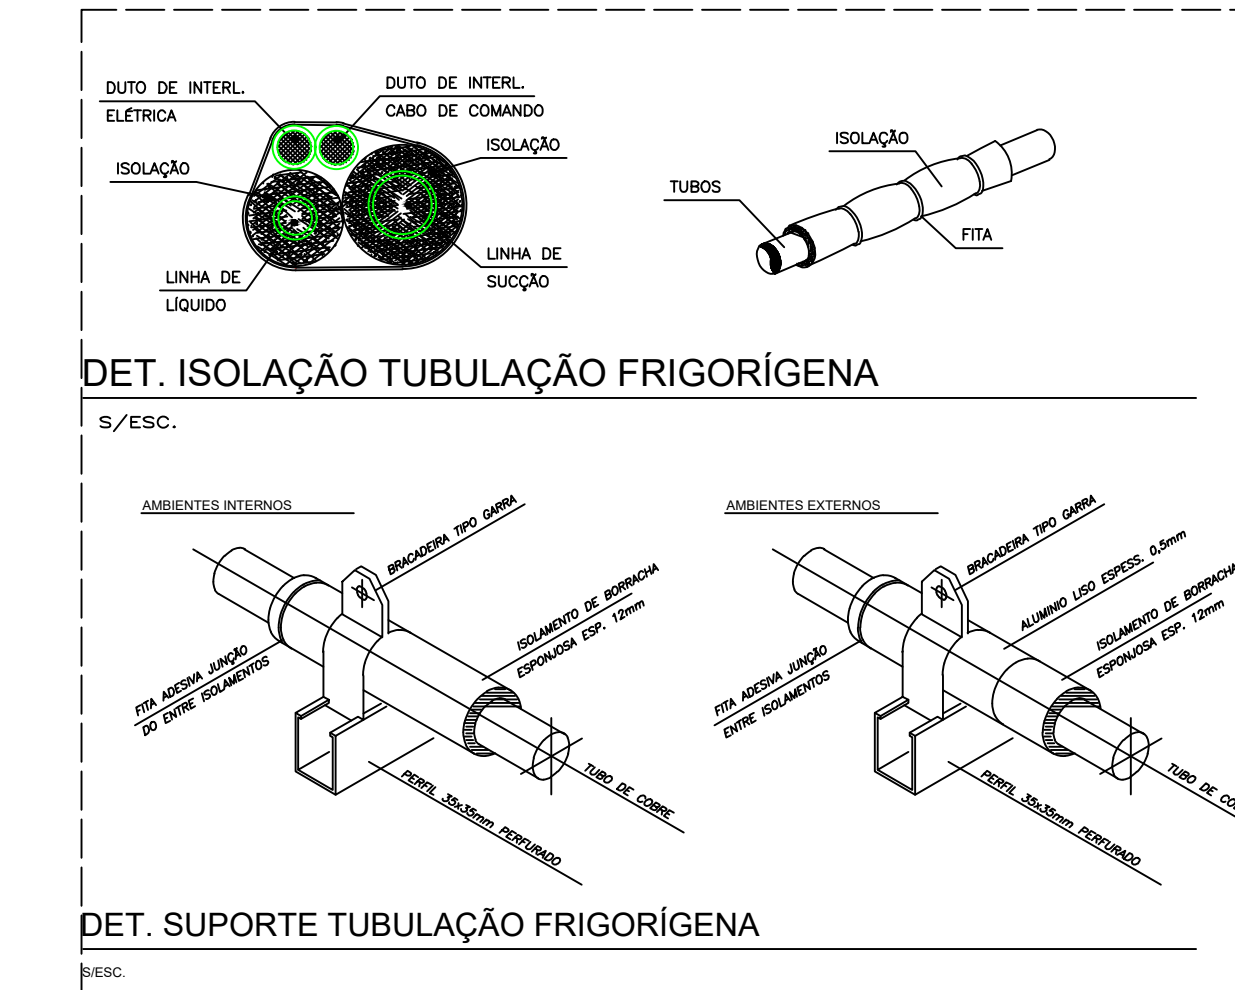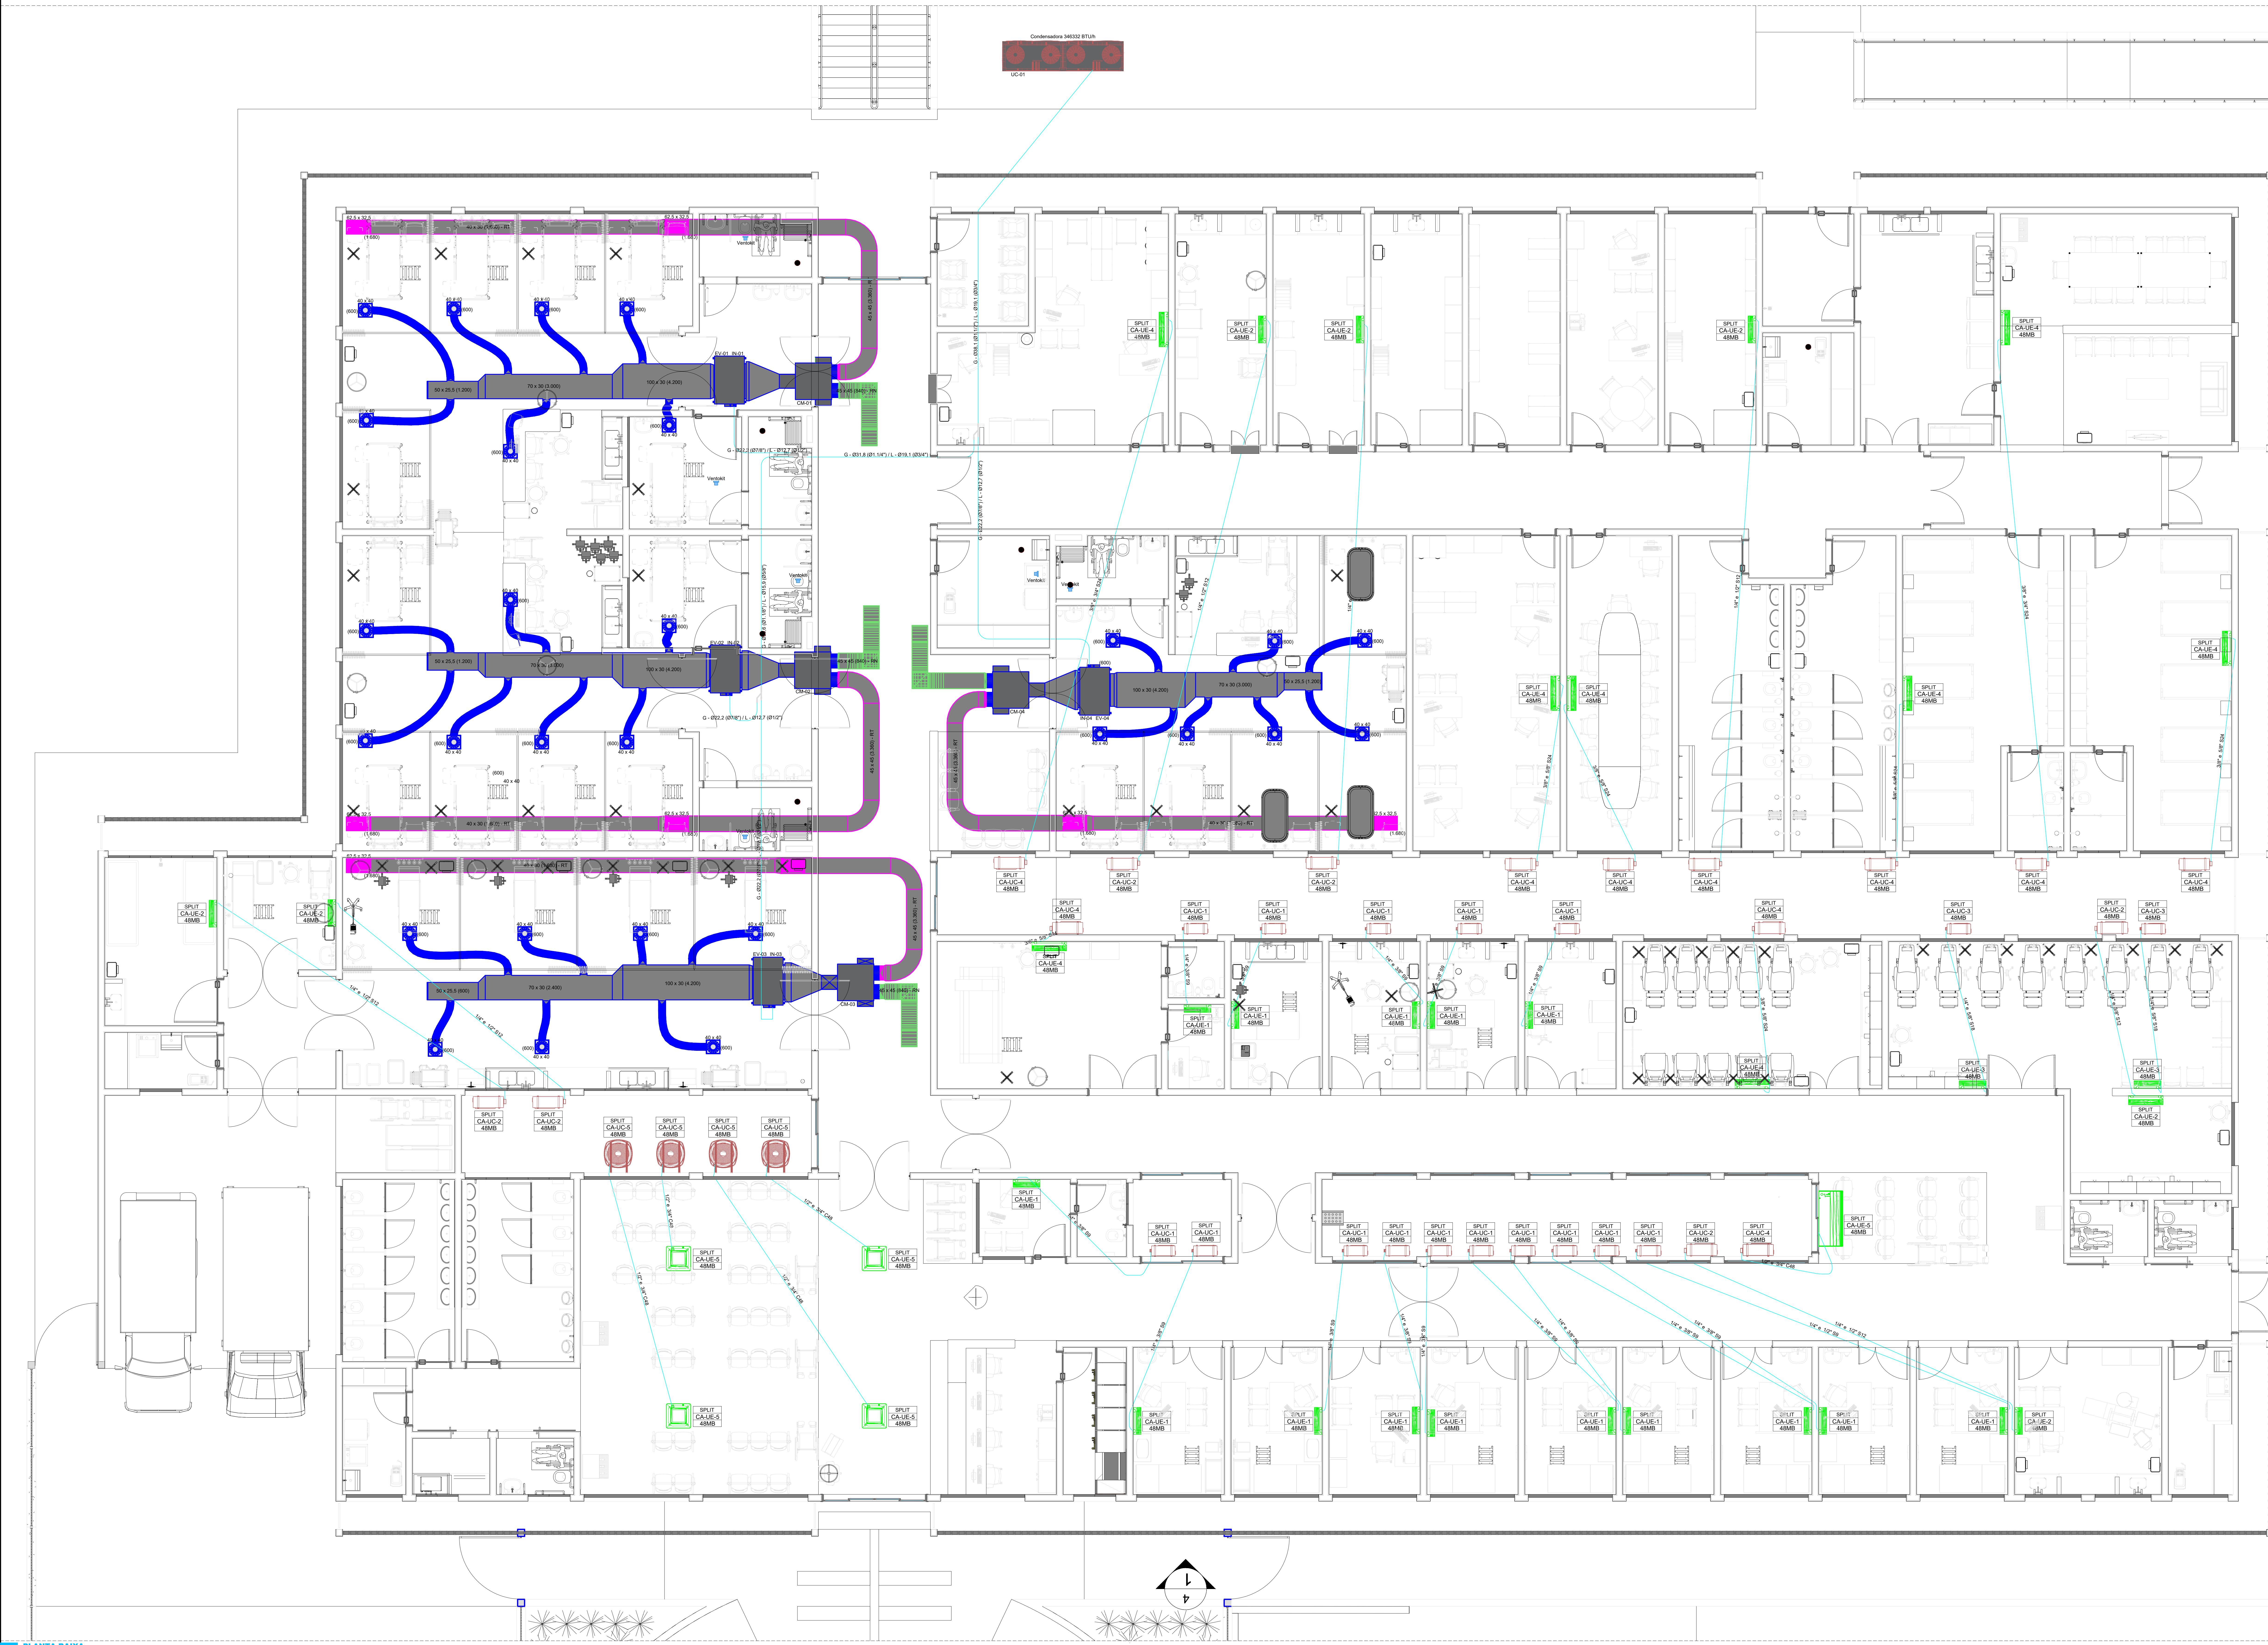

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
TAB.	DESCRIÇÃO	QTD
UC-01	UNIDADE CONDENSADORA VRF 36000 BTU/h (36000) - CARRIER	01
UE-01	UNIDADE EVAPORADORA VRF 36000 BTU/h (36000) - CARRIER	01
CAUC-01	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-02	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-03	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-04	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-05	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-06	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-07	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-08	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-09	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-10	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-11	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-12	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-13	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-14	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-15	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-16	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-17	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-18	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-19	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-20	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-21	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-22	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-23	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-24	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-25	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-26	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-27	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-28	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-29	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-30	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-31	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-32	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-33	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-34	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-35	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-36	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-37	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-38	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-39	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-40	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-41	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-42	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-43	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-44	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-45	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-46	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-47	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-48	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-49	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-50	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-51	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-52	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-53	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-54	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-55	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-56	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-57	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-58	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-59	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-60	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-61	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-62	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-63	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-64	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-65	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-66	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-67	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-68	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-69	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-70	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-71	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-72	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-73	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-74	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-75	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-76	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-77	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-78	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-79	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-80	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-81	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-82	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-83	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-84	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-85	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-86	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-87	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-88	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-89	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-90	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-91	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-92	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-93	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-94	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-95	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-96	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-97	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-98	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-99	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01
CAUC-100	UNIDADE CONDENSADORA 12000 BTU/h - MIDEA	01

- NOTAS:
- 01 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
 - 02 - A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EVAPORADORES DEVERÁ PASSAR PARALELA À TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E SERÁ EM CABOS FLEXÍVEIS DO TIPO PP.
 - 03 - TODOS OS PONTOS DE FORÇA INDICADOS NO PROJETO SERÃO A CARGO DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DE CLASSE C, DEVERÃO TER SOBRA MÍNIMA DE 20% PARA EVITAR EMENDAS.
 - 04 - AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DUTADAS, DEVERÃO TER AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.
 - 05 - DIREÇÃO ISOLAMENTO TÉRMICO, COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA DE 10mm DE ESPESURA (REF. AF ARMAFLUX) NA LINHA DE LÍQUIDO E SUCÇÃO, E REVESTIR AS ÁREAS EXTERNAS COM ALUMINIO CORRUGADO CONFORME DETALHE.
 - 06 - TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TERÃO BASEADAS NAS NORMAS ABNT/NBR E NO CATALOGO DO FABRICANTE.
 - 07 - SERVIÇOS DE PINTURA, RECOMPOSIÇÃO, PINTURA, PLATAFORMAS ESTRUTURAIS, METÁLICAS, ESCADA MARINHEIRO, DRENOS E PONTOS DE FORÇA NOS PONTOS INDICADOS AO LADO DOS EQUIPAMENTOS FICARÃO A CARGO DO RESPONSÁVEL PELOS OBRAS CIVIS.
 - 08 - AS LIGAÇÕES ENTRE AS EVAPORADORAS DOS MINISPLITS E SUAS RESPECTIVAS CONDENSADORAS DEVERÃO SEGUIR ORIENTAÇÕES DA OBRA SEGUNDO POSIÇÕES DAS CONDENSADORAS.
 - 09 - DEVERÃO SER USADOS OS SUPORTES EM MÃO FRANCESA DAS CONDENSADORAS FORNECIDAS PELO FABRICANTE E INSTALADAS NAS ALTURAS NAS REGIÕES INDICADAS DEIXANDO LIVRE ESPAÇAMENTO PARA AS CALHAS NOS TELHADOS.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES	

- NOTAS GERAIS
1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA E DEVERÁ SER MANTIDO EM SELO, CONFORME LEI N.º 13.084/2015, NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA OBRA.
 2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES ALTERNATIVAS DESEMPENHADAS POR OUTROS PROFISSIONAIS.
 3. A EXECUÇÃO, QUALQUER MODIFICAÇÃO, OBRAS DE REPARAÇÃO, DEVERÃO SER EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.
 4. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES ALTERNATIVAS DESEMPENHADAS POR OUTROS PROFISSIONAIS.
 5. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES ALTERNATIVAS DESEMPENHADAS POR OUTROS PROFISSIONAIS.
 6. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES ALTERNATIVAS DESEMPENHADAS POR OUTROS PROFISSIONAIS.
 7. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES ALTERNATIVAS DESEMPENHADAS POR OUTROS PROFISSIONAIS.
 8. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES ALTERNATIVAS DESEMPENHADAS POR OUTROS PROFISSIONAIS.
 9. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES ALTERNATIVAS DESEMPENHADAS POR OUTROS PROFISSIONAIS.
 10. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES ALTERNATIVAS DESEMPENHADAS POR OUTROS PROFISSIONAIS.

N.º	REVISÃO	DATA	APPROVAÇÃO
1	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÕES DA ARQUITETURA	01/01/2024	LUCAS

AROMERO
ENGENHARIA

CLIMATIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

TÉRREO

PLANTA BAIXA

1